

SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS DURANTE 2021

Los sucesos notificados por las centrales nucleares que se recogen en la página web¹ del CSN se clasifican en tres categorías: 1 hora, 24 horas y 30 días.


Los criterios por los que las centrales nucleares deben notificar los sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear se describen en la [Instrucción IS-10](#) y se clasifican mediante la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos](#) (INES).

TIPO DE SUCESO	Nº (2021)
1 hora	16
Únicamente 24 horas	16
Únicamente 30 días	5

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)	Nº de sucesos
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance local	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	5
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD	32
TOTAL		37

¹ Según el procedimiento interno del CSN, los sucesos notificados en una hora conllevan una nota de prensa, los notificados en 24 horas, una reseña informativa y los de 30 días, una ficha técnica.


DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2021):

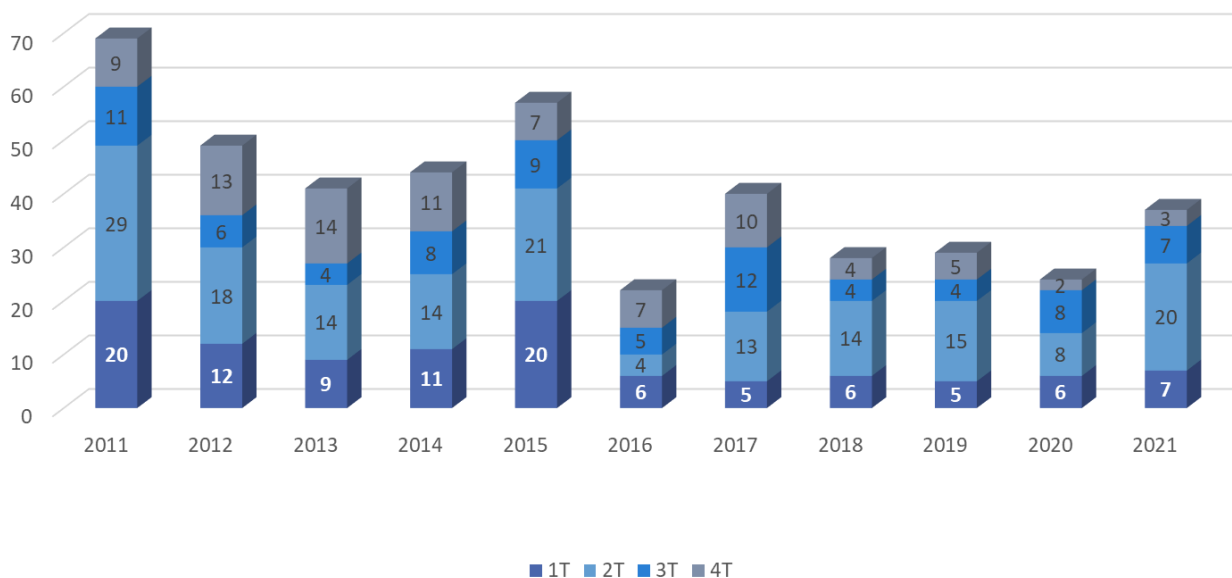


CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):

A	Registros	Destrucción, pérdida, extravío o alteración indebida de documentos	2
B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	1
C	Vertidos	Liberación incontrolada al exterior que pudiera suponer una dosis al público superior a 1 μ Sv	0
		Vertido que haya supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de efluentes líquidos o gaseosos	0
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	9
		Superación de límites	1
		Entrada en secuencia de parada	3
E	Operación	Paradas no programadas	7
		Incendios con actuación sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)	1
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	1
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	1
		Actuaciones de sistemas de seguridad	6
		Deficiencias en sistemas de seguridad	3
G	Otras situaciones de riesgo	Descubrimiento de condiciones no analizadas de la central	2
H	Sucesos externos	Cualquier fenómeno natural o condición externa a la central que suponga un potencial impacto sobre su seguridad	0

DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):

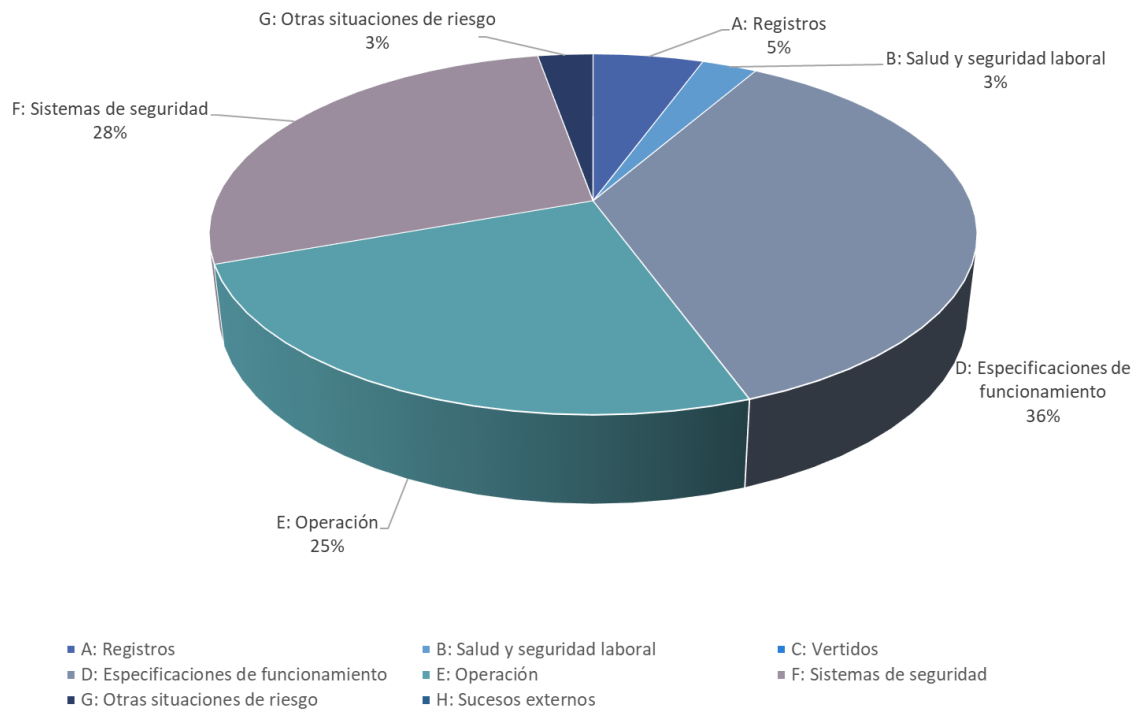

NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES Y TIPO DE SUCESO:

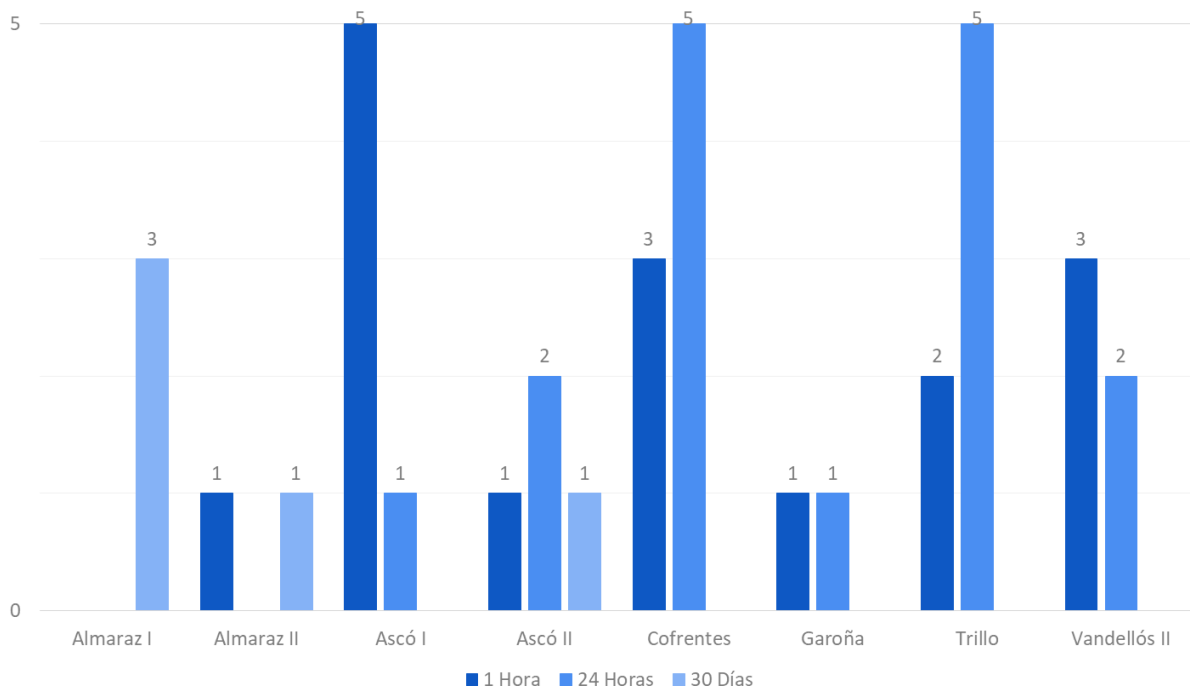

HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS SEGÚN LA ESCALA INES

