

## SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS ENERO - DICIEMBRE 2019

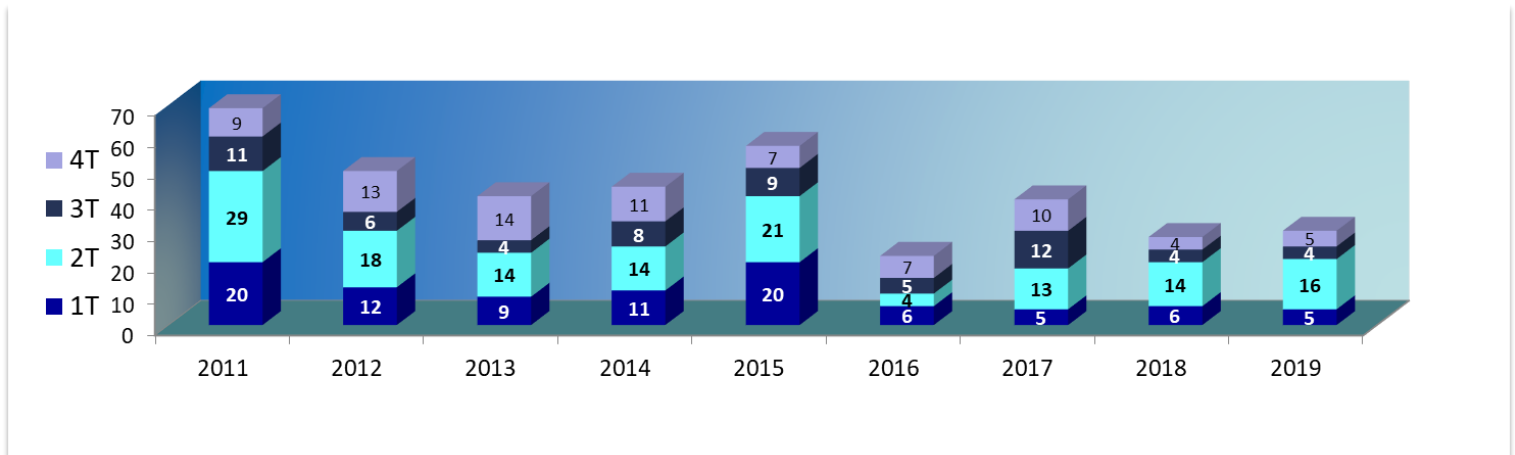
Los sucesos notificados por las centrales nucleares que se recogen en la página web<sup>1</sup> del CSN se clasifican en tres categorías: 1 hora, 24 horas y 30 días.

Los criterios por los que las centrales nucleares deben notificar los sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear se describen en la [Instrucción IS-10](#) y se clasifican mediante la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos](#) (INES).

TIPO DE SUCESO	Nº (en 2019)
1 hora	10
Únicamente 24 horas	6
Únicamente 30 días	14

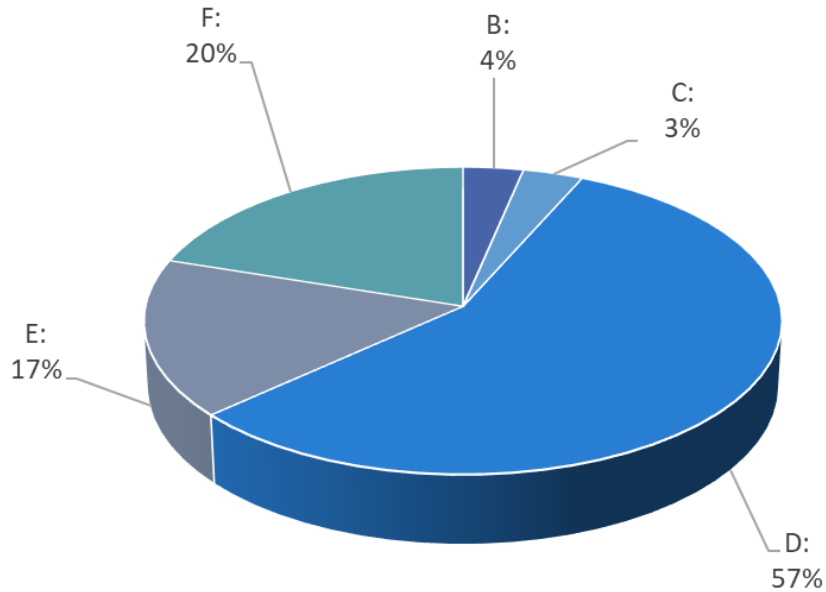
NIVEL	<a href="#">Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos</a>	Nº DE SUCESOS
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance total	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	1
0	Por debajo de la escala <b>SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD</b>	29
<b>Total:</b>		<b>30</b>

<sup>1</sup> Según el procedimiento interno del CSN, los sucesos notificados en una hora conllevan una nota de prensa, los notificados en 24 horas, una reseña informativa y los de 30 días, una ficha técnica.

**DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2019):**

**CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):**

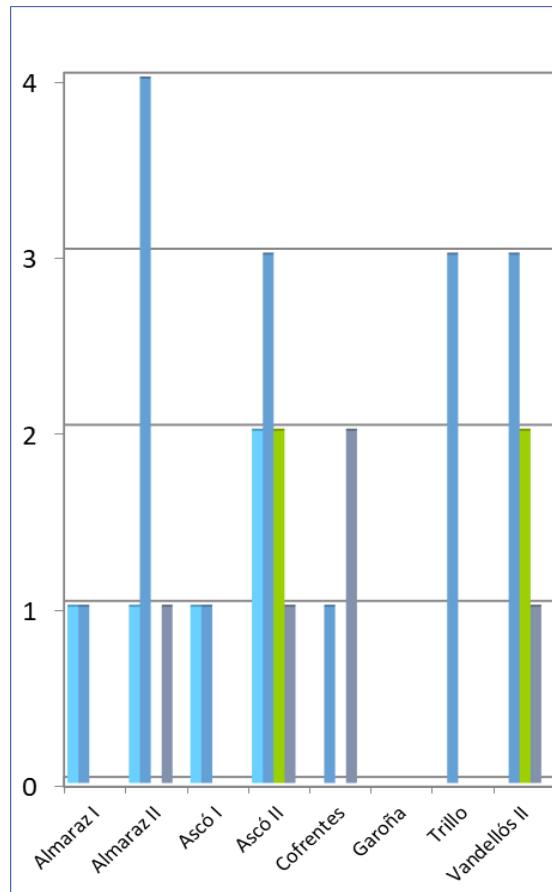
B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	1
C	Vertidos	Liberación incontrolada al exterior que pudiera suponer una dosis al público superior a 1 $\mu$ Sv	0
		Vertido que haya supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de efluentes líquidos o gaseosos	1
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	15
		Superación de límites	2
		Entrada en secuencia de parada	0
E	Operación	Paradas no programadas	3
		Incendios con actuación sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)	1
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	1
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	2
		Actuaciones de sistemas de seguridad	4
		Deficiencias en sistemas de seguridad	0
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	0
H	Sucesos internos	Sucesos externos	0

**DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):**



- B: Salud y Seguridad Laboral
- C: Vertidos
- D: Especificaciones de funcionamiento
- E: Operación
- F: Sistemas de seguridad
- G: Otras situaciones de riesgo
- H: Sucesos externos

**NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES:**



**HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS SEGÚN LA ESCALA INES**

