

SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS DURANTE 2020

Los sucesos notificados por las centrales nucleares que se recogen en la página web¹ del CSN se clasifican en tres categorías: 1 hora, 24 horas y 30 días.


Los criterios por los que las centrales nucleares deben notificar los sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear se describen en la [Instrucción IS-10](#) y se clasifican mediante la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos](#) (INES).

TIPO DE SUCESO	Nº
1 hora	8
Únicamente 24 horas	15
Únicamente 30 días	1

NIVEL	Escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos	Nº DE SUCESOS
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance total	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	1
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD	23
Total:		24

¹ Según el procedimiento interno del CSN, los sucesos notificados en una hora conllevan una nota de prensa, los notificados en 24 horas, una reseña informativa y los de 30 días, una ficha técnica.


DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2020):

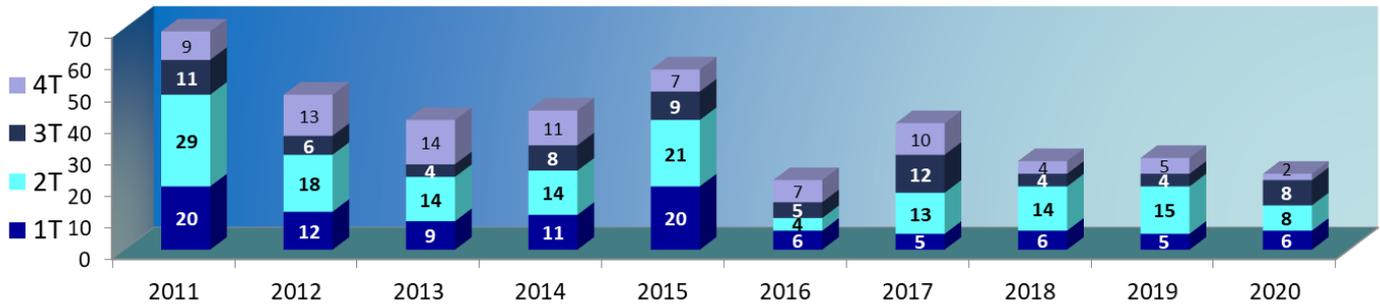

CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):


B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	0
C	Vertidos	Liberación incontrolada al exterior que pudiera suponer una dosis al público superior a 1 μ Sv	0
		Vertido que haya supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de efluentes líquidos o gaseosos	0
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	7
		Superación de límites	2
		Entrada en secuencia de parada	2
E	Operación	Paradas no programadas	2
		Incendios con actuación sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)	1
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	0
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	2
		Actuaciones de sistemas de seguridad	5
		Deficiencias en sistemas de seguridad	1
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	0
H	Sucesos externos	Cualquier fenómeno natural o condición externa a la central que suponga un potencial impacto sobre su seguridad	2

DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):

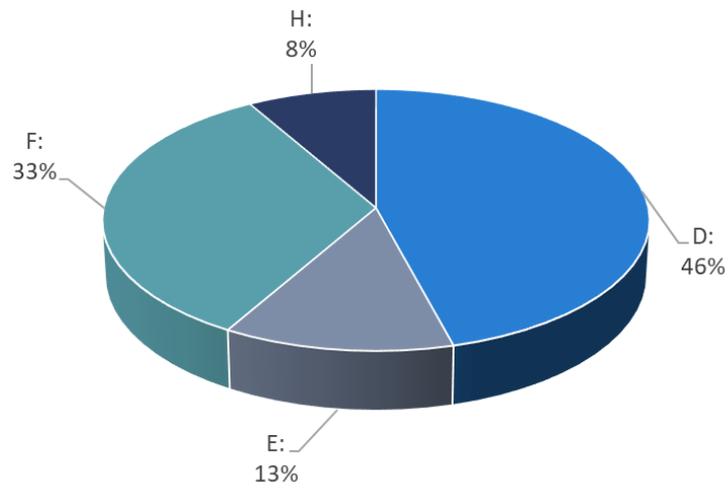

- B: Salud y Seguridad Laboral
- C: Vertidos
- D: Especificaciones de funcionamiento
- E: Operación
- F: Sistemas de seguridad
- G: Otras situaciones de riesgo
- H: Sucesos externos

NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES:

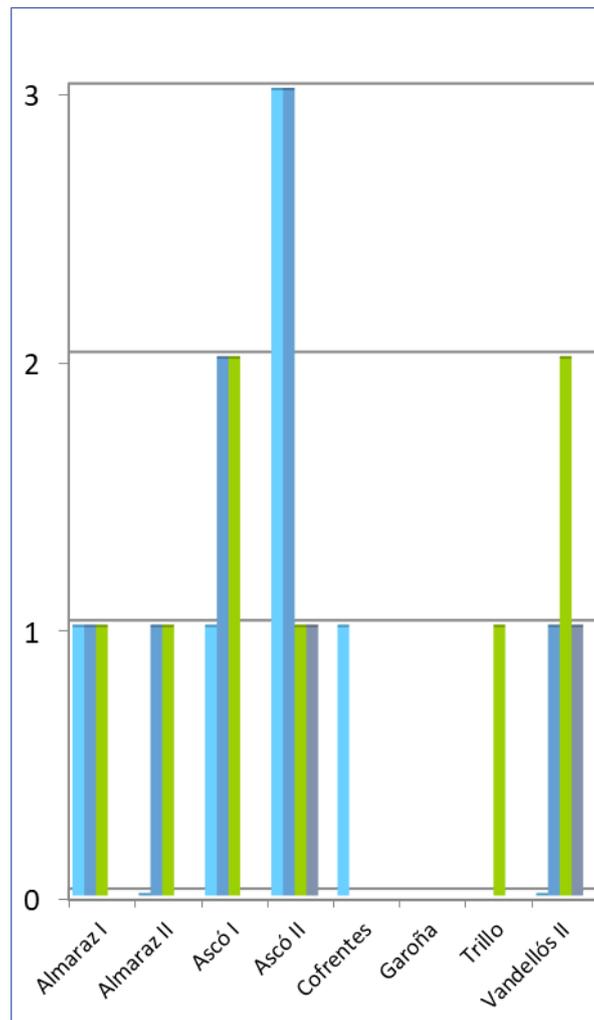

HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS SEGÚN LA ESCALA INES

