

## SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS RESULTADOS ANUALES 2023

Los sucesos notificados por las centrales nucleares que se recogen en la página web<sup>1</sup> del CSN se clasifican en tres categorías: 1 hora, 24 horas y 30 días.

Los criterios por los que las centrales nucleares deben notificar los sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear se describen en la [Instrucción IS-10](#) y se clasifican mediante la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos](#) (INES).

TIPO DE SUCESO	Nº (ANUAL 2022)
1 hora	15
Únicamente 24 horas	25
Únicamente 30 días	-
<b>Total</b>	<b>40</b>

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)	Nº de sucesos
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance local	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	1
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD	36
-	SIN APLICACIÓN ESCALA INES	3
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>

Los sucesos que no tienen importancia desde el punto de vista de la seguridad nuclear o radiológica no están clasificados en la Escala, por ese motivo se incluye en el gráfico el apartado “Sin aplicación Escala INES”.

<sup>1</sup> Según el procedimiento interno del CSN, los sucesos notificados en una hora conllevan una nota de prensa, los notificados en 24 horas, una reseña informativa y los de 30 días, una ficha técnica.


**DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2022):**




**CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA IS-10:**

A	Registros	Destrucción, pérdida, extravío o alteración indebida de documentos	
B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	2
C	Vertidos	Liberación incontrolada al exterior que pudiera suponer una dosis al público superior a 1 µSv	
		Vertido que haya supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de efluentes líquidos o gaseosos	
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	9
		Superación de límites	1
		Entrada en secuencia de parada	4
E	Operación	Paradas no programadas	9
		Incendios con actuación sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)	1
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	4
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	5
		Actuaciones de sistemas de seguridad	5
		Deficiencias en sistemas de seguridad	
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	
H	Sucesos externos	Cualquier fenómeno natural o condición externa a la central que suponga un potencial impacto sobre su seguridad	

**DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA IS-10:**

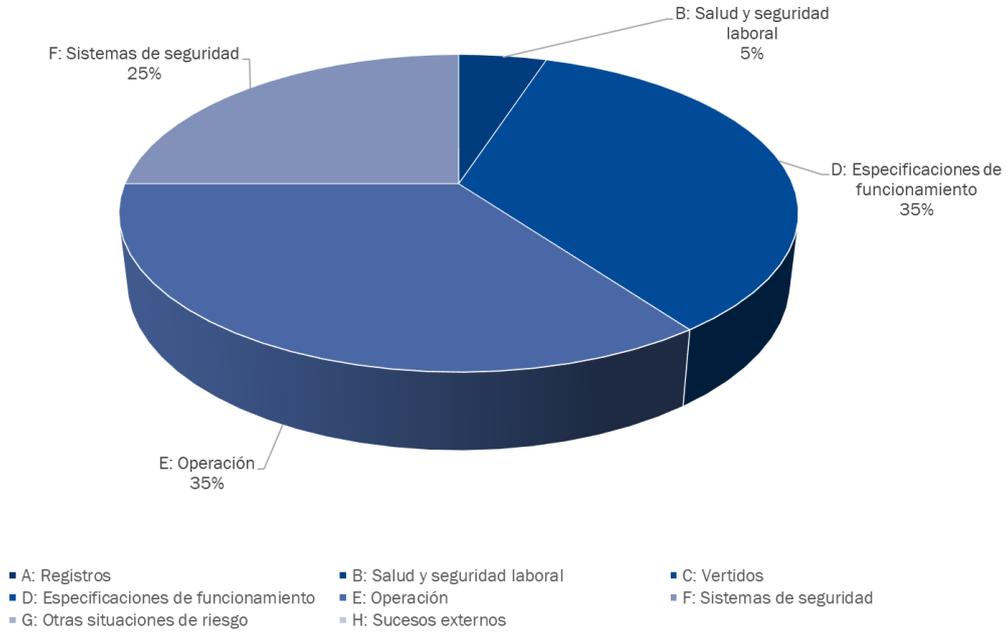

**NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES Y TIPO DE SUCESO:**

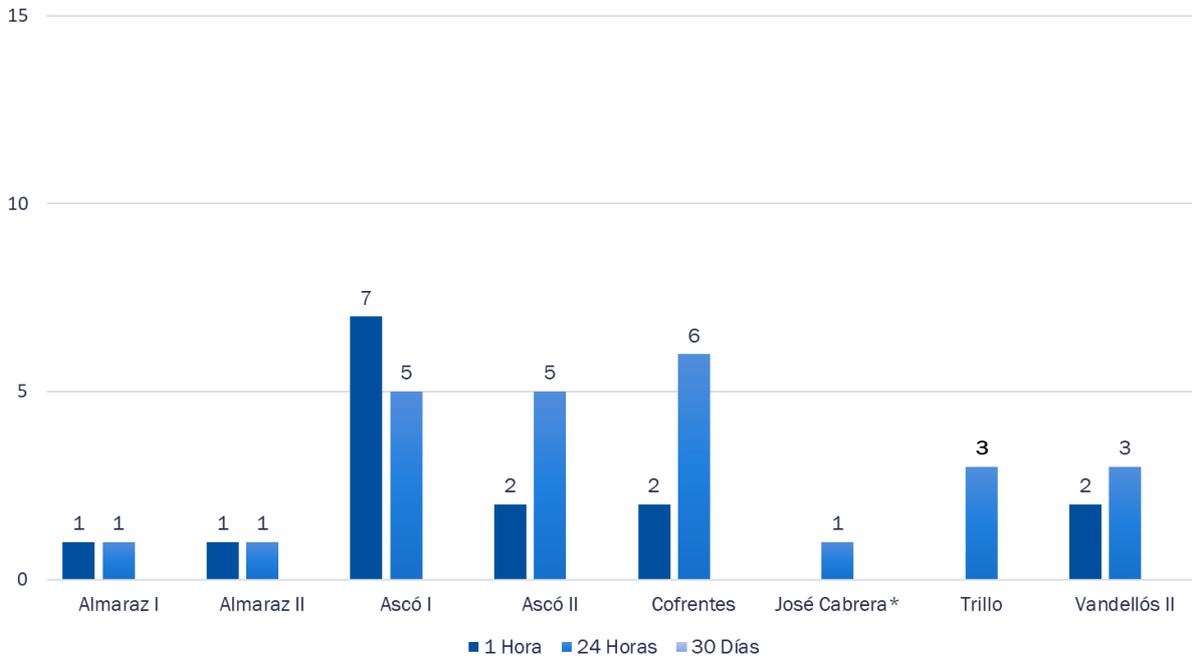

\*La central nuclear José Cabrera está en proceso de finalización de su desmantelamiento

### HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS SEGÚN LA ESCALA INES

