

## SUCESOS EN CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS PRIMER SEMESTRE DE 2021

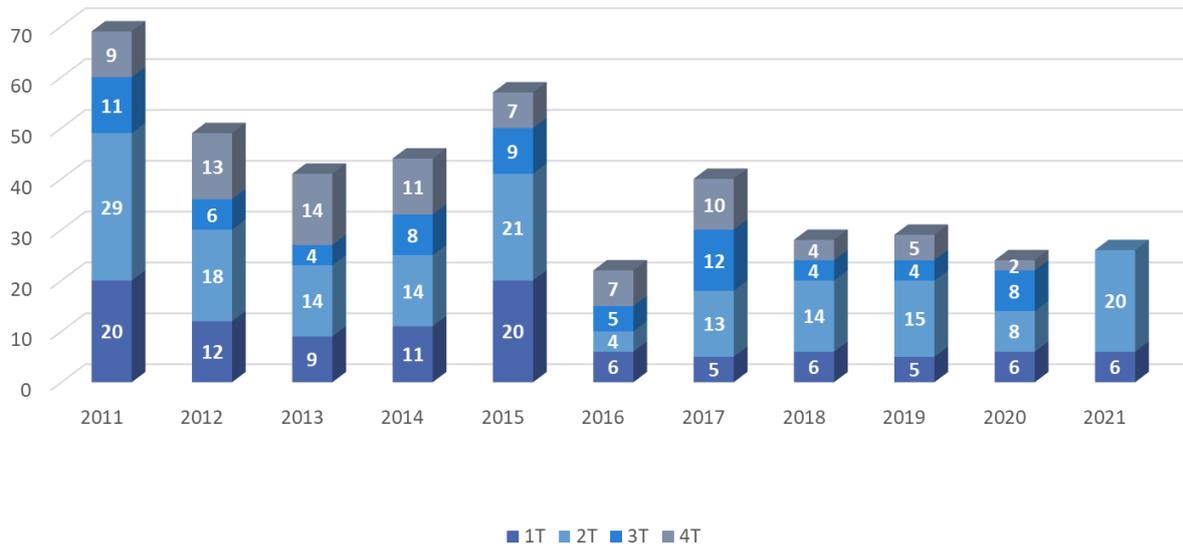
Los sucesos notificados por las centrales nucleares que se recogen en la página web<sup>1</sup> del CSN se clasifican en tres categorías: 1 hora, 24 horas y 30 días.

Los criterios por los que las centrales nucleares deben notificar los sucesos al Consejo de Seguridad Nuclear se describen en la [Instrucción IS-10](#) y se clasifican mediante la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos](#) (INES).

TIPO DE SUCESO	Nº (1 <sup>er</sup> SEMESTRE 2021)
1 hora	10
Únicamente 24 horas	12
Únicamente 30 días	4

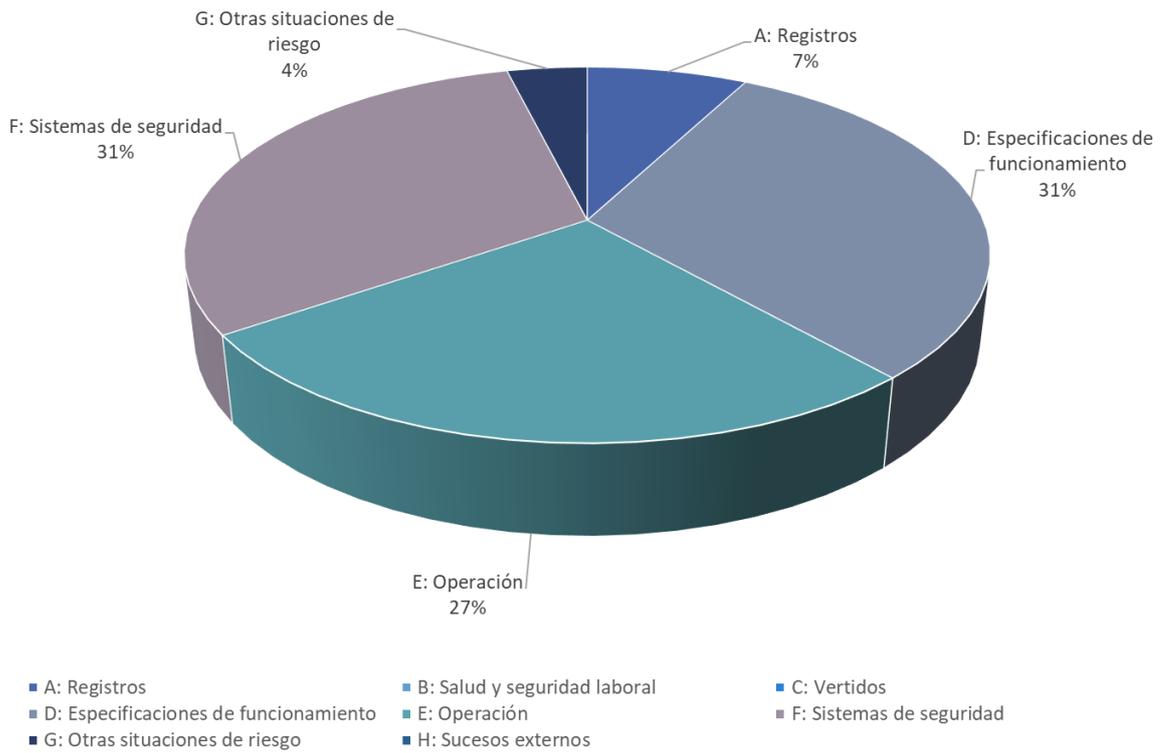
Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)	Nº de sucesos
7	Accidente grave	-
6	Accidente importante	-
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance	-
4	Accidente con consecuencias de alcance local	-
3	Incidente importante	-
2	Incidente	-
1	Anomalía	4
0	Por debajo de la escala <b>SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD</b>	22
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>

<sup>1</sup> Según el procedimiento interno del CSN, los sucesos notificados en una hora conllevan una nota de prensa, los notificados en 24 horas, una reseña informativa y los de 30 días, una ficha técnica.

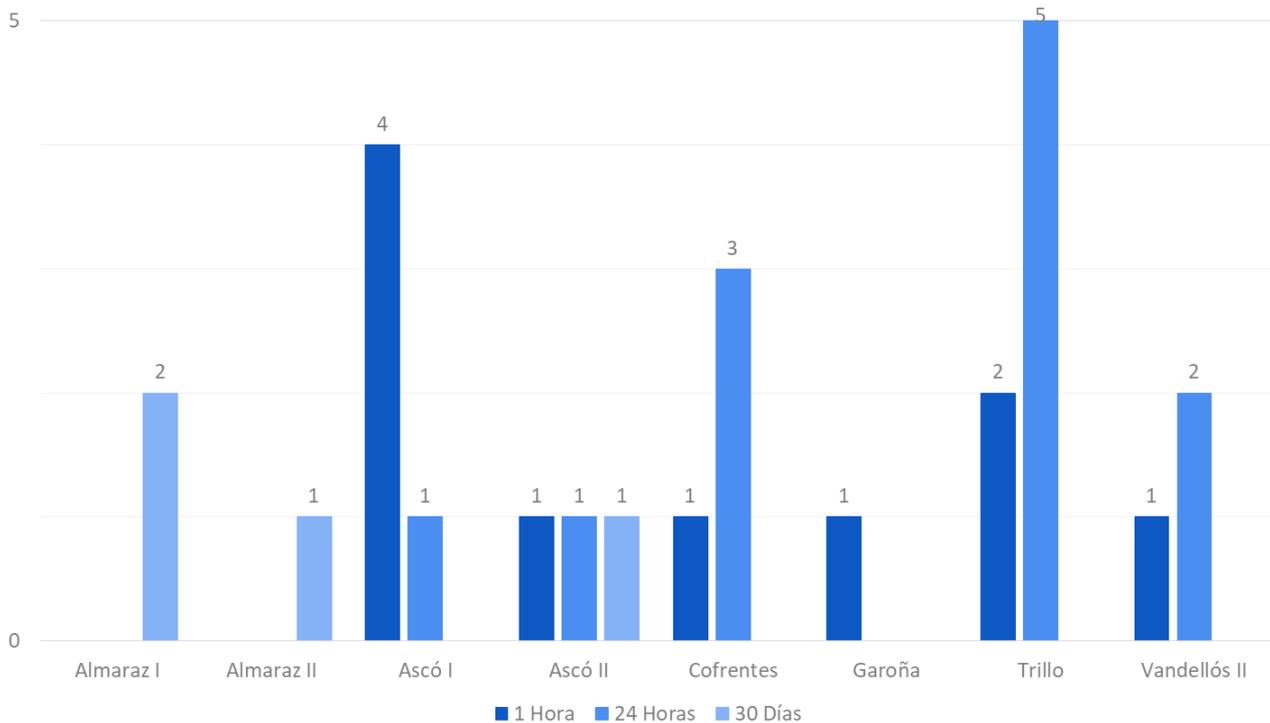
**DETALLE POR TRIMESTRES (AÑOS 2011-2021):**

**CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):**

A	Registros	Destrucción, pérdida, extravío o alteración indebida de documentos	2
B	Salud y seguridad laboral	Accidentes laborales	0
C	Vertidos	Liberación incontrolada al exterior que pudiera suponer una dosis al público superior a 1 $\mu$ Sv	0
		Vertido que haya supuesto la superación de alguno de los valores de tarado de los monitores de efluentes líquidos o gaseosos	0
D	Especificaciones de funcionamiento	Incumplimientos / Condición no permitida	5
		Superación de límites	1
		Entrada en secuencia de parada	2
E	Operación	Paradas no programadas	5
		Incendios con actuación sistemas de Protección Contra Incendios (PCI)	1
		Anomalías comunicadas a juicio de explotador	1
F	Sistemas de seguridad	Paradas automáticas del reactor	0
		Actuaciones de sistemas de seguridad	5
		Deficiencias en sistemas de seguridad	3
G	Otras situaciones de riesgo	Pérdidas de comunicaciones	1
H	Sucesos externos	Cualquier fenómeno natural o condición externa a la central que suponga un potencial impacto sobre su seguridad	0

**DESGLOSE DE SUCESOS POR CRITERIO DE NOTIFICACIÓN SEGÚN LA [IS-10](#):**



**NOTIFICACIONES POR CENTRALES NUCLEARES Y TIPO DE SUCESO:**



**HISTÓRICO DE SUCESOS NOTIFICADOS POR LAS CENTRALES Y CLASIFICADOS SEGÚN LA ESCALA INES**

